AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 65 M^3 NA DEŠŤOVÉ VODY A NÁDRŽ POŽÁRNÍ VODU O OBJEMU 65 M^3

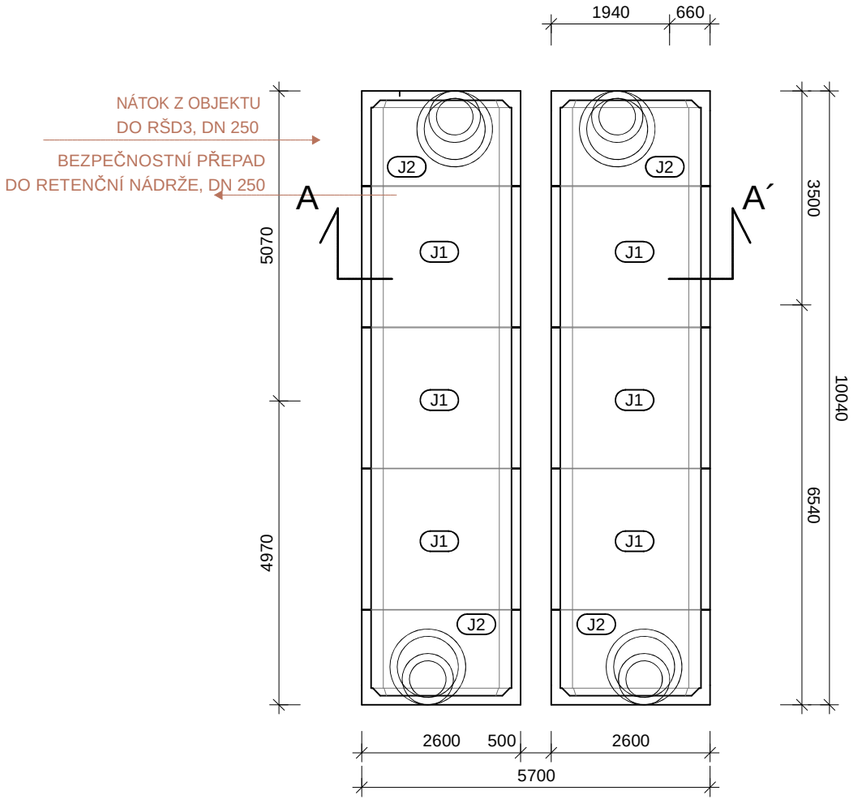

ŘEZ A-A´

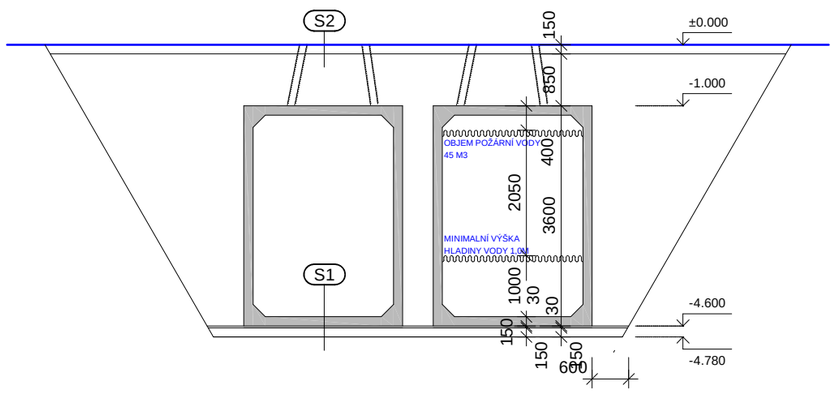

LEGENDA SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1 - ŽELEZOBETONOVÁ JÍMKA
- ŠTĚRKODRŤ FR. 4-8 MM, TL. 30 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA Z BETONU C20/25, TL. 150 MM, VYZTUŽENÁ PŘI OBOU POVRŠÍCH KARI SÍTÍ PR. 8 MM,OKA 100/100 MM
- ROSTLÝ TERÉN, Edef2= 180 KPA

S2 - ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU VČ OHUMUSOVÁNÍ A OZELENĚNÍ, TL. MIN. 150 MM
- ZÁSYP NESESEDAVÝM MATERIÁLEM

VÝKOPY, M 1:200

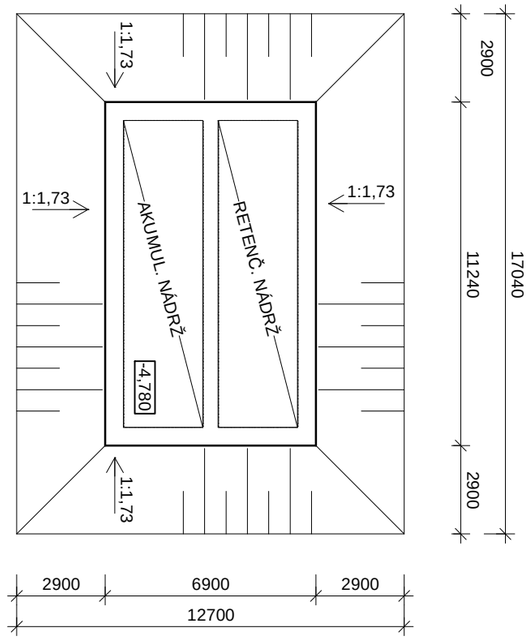

LEGENDA ODKAZŮ:

J1 - PREFABRIKOVANÝ ŽB "O" SEGMENT, VNĚJŠÍ ROZMĚR 2,6 x 3,6 x 2,6 M
VNITŘNÍ ROZMĚR 2,3 x 3,3 M x 2,3 M, HMOTNOST SEGEMNTU 11,5 t, CELKEM 4 ks

J2 - PREFABRIKOVANÝ ŽB "O" SEGMENT KONCOVÝ, VNĚJŠÍ ROZMĚR 1,55 x 3,6 x 2,6 M
VNITŘNÍ ROZMĚR 2,3 x 3,3 M x 2,3 M, HMOTNOST SEGMENTU 10,4 t, CELKEM 6 ks
+ VSTUPNÍM OTVOR, KRUHOVÝ, SVĚTLOST OTVORU MIN. DN 600 VČ. PODKLOPU, TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400
SOUČÁST DODAVKY JÍMKY.

POZNÁMKY:

- ŽB JÍMKY BUDOU PROPOJENY POTRUBÍM DN 200 MM
- SPOJE PREFABRIKOVANÝCH SEGMENTŮ ŽB JÍMKY BUDOU DOTĚSNĚNY NA STAVENIŠTI PŘI MONTÁŽI VLOŽENÍM SYSTÉMOVÉHO TĚSNĚNÍ VÝROBCE JÍMEK. VZNIKLÉ SPÁRY Z V NITŘNÍ STRANY SE OŠETŘÍ SPÁROVACÍ HMOTOU URČENOU PRO OPRAVY A TĚSNĚNÍ BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ.
- SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNO S GEOLOGEM, ALT. STATIKEM

±0,00 = 277,44m n.m.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
ING. MARTIN JÍRA	ING. KATEŘINA MIKEŠOVÁ

ZPRACOVATEL:
PROJEKTY CZ, s.r.o.
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, ul. HRADIŠTĚ 96/8
tel.: +420 475 211 782
e-mail: info@projekty-cz.eu
OR-REG u Kraj. soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27 130, IČ: 286 93 213

OBJEDNATEL: SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6		ČÍSLO ZAKÁZKY: -	ČÍSLO VÝTISKU:
NÁZEV ZAKÁZKY: DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6		STUPEŇ: DPS	
ČÁST: SO05 - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD		OBJEKT: SO05	
		DATUM: 1/2025	
VÝKRES: AKUMULAČNÍ A POŽÁRNÍ NÁDRŽ		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 07