


SCHÉMA DOPOJENÍ PK NA ROZVODY ZP

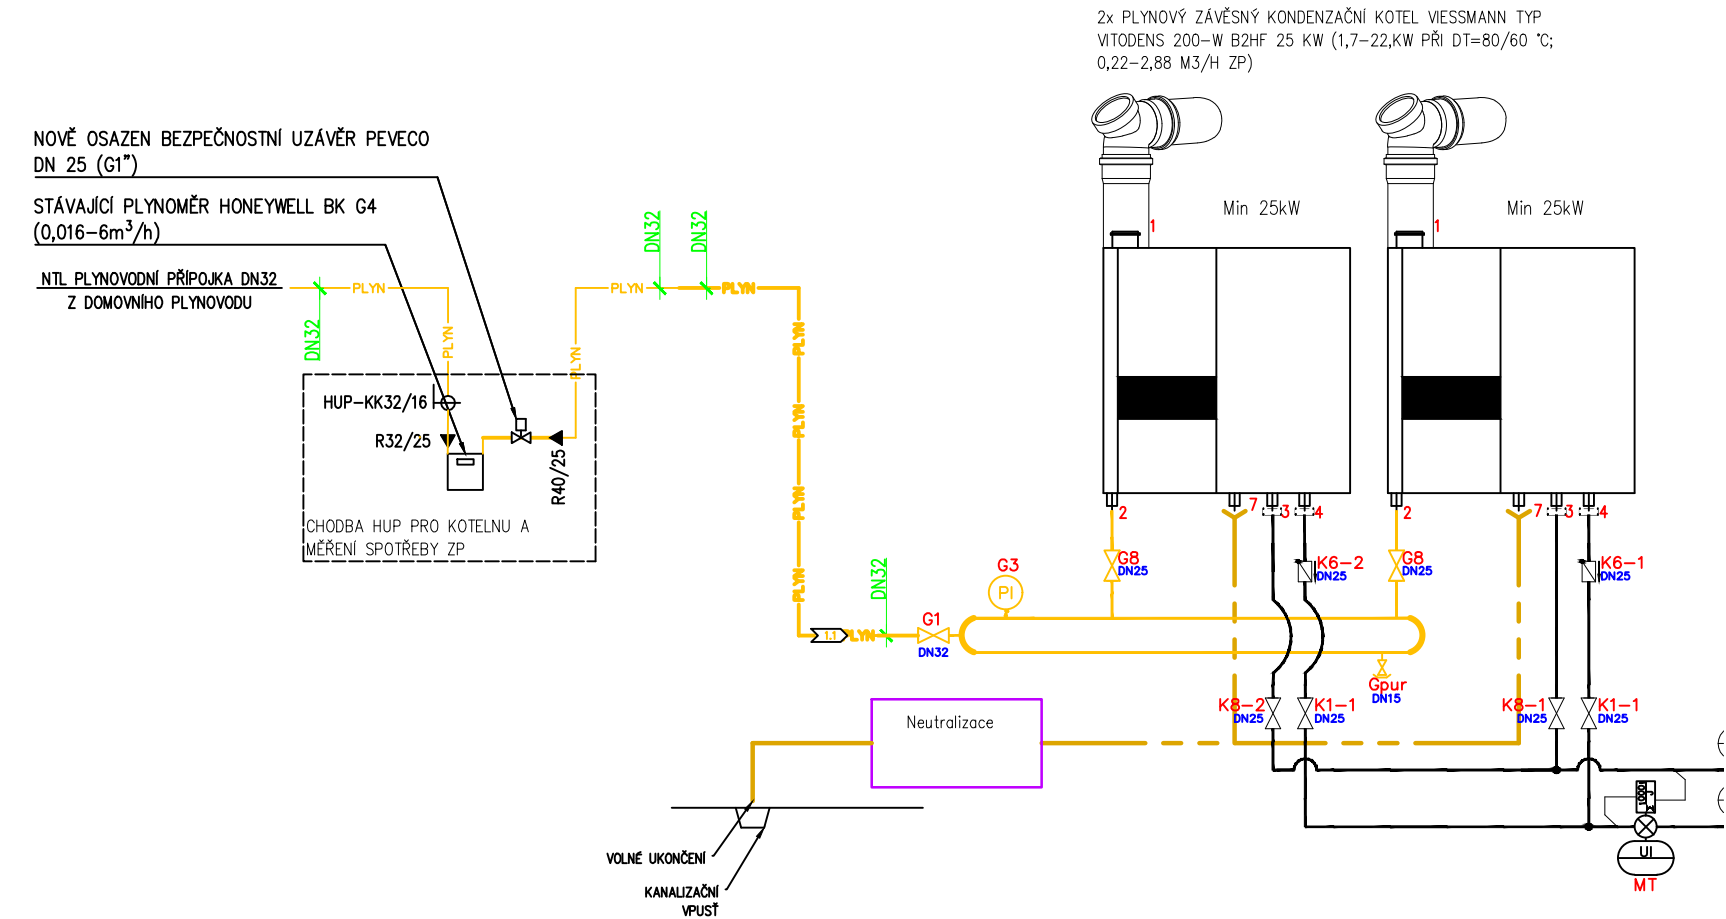

POZNÁMKA:
M+R BUDE REALIZOVÁNA PRO MOŽNOST DÁLKOVÉHO PŘENOSU IMPULSŮ Z PLYNOMĚRU. PK BUDE KATEGORIE "B" SE SÁNÍM SPALOVACÍHO
VZDUCHU Z PROSTOR MÍSTNOSTI PLYNOVÉ KOTELNY. BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU DN25 BUDE INSTALOVÁN PŘED VSTUPEM DO KOTELNY
SPOLU S HUP PRO KOTELNU.

AKCE/PROJECT			
ZHOOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MODERNIZACE PK PRO MČ PRAHA 6			
GENERALNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR		ZPRACOVATEL/DESIGNER	
Veolia Energie ČR, a.s. 28. ŘÍJNA 3337/7, 702 00 OSTRAVA www.vecr.cz 		 GREENTHERM CAD s.r.o. K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.:+420 603 434 278 www.greenthermcad.com	
MÍSTO STAVBY/LOCATION		INVESTOR/DEVELOPER	
PRAHA 6 ČR		Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava	
REVIZE/REVISION		SCHVÁLIL/APPROVED BY	
ČÍSLO	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	PODPIS/SIGNATURE
NUMBER	SCOPE OF REVISION	DATE	PODPIS/SIGNATURE
			VÁCLAV ŽENÍŠEK
			VÁCLAV ŽENÍŠEK
			KONTROLOVAL/CHECKED BY
			VÁCLAV ŽENÍŠEK
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE		OBSAH/TITLE	
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY		SCHÉMA ROZVODŮ ZP PRO PK	
VÝKONOVÁ FÁZE/TYPE OF DOCUMENTATION			
DSP			
ČÁST/PART		DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE
ROZVOD PLYNU		12/2021	-
OBJEKT/OBJECT		ČÍSLO AKCE/PROJECT No.	FORMÁT/PAPER FORMAT
PK STŘEŠOVICKÁ 23		21 2513	A3
		ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.	POŘ. ČÍSLO/SERIAL No.
			D.1.4.3.2.1
			1
			PARE/COPY