LEGENDA:

Rozvod herních prvků

Ø 25 mm

Postřikovač PRO-SPRAY s rotační tr. MP ROTATOR

Šachtice s elektroventily:

2 x PGV 1" v šachtici VB - STANDARD

Elektroinstalace:

Ovládací jednotka

CYKY 2 x 1,5 mm2
- k hlavní sestavě
- k impulsnímu vodoměru

CYKY 3 x 1,5 mm2
- k šachtám

Konstrukční detaily:

HS Hlavní sestava

Prostupy

HLAVNÍ SESTAVA - NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD
(není v měřítku)

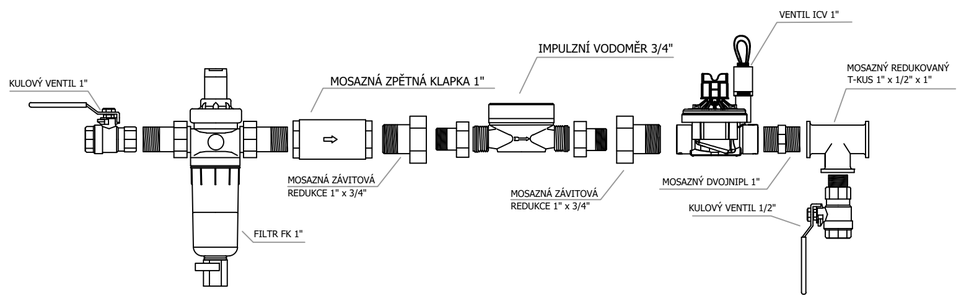

Schéma uložení dvou ventilů PGV 1" pomocí rozdělovače - není v měřítku

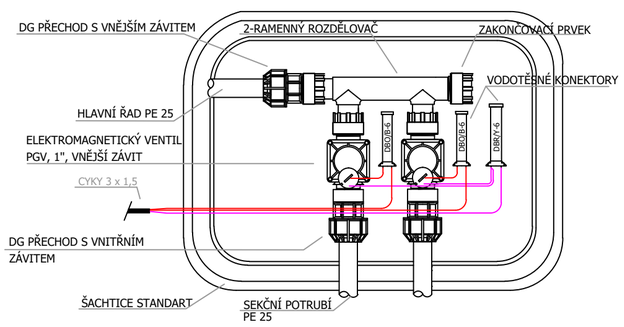

Postřikovač PRS 40 (2,8 bar) s rotační tryskoum
- není v měřítku

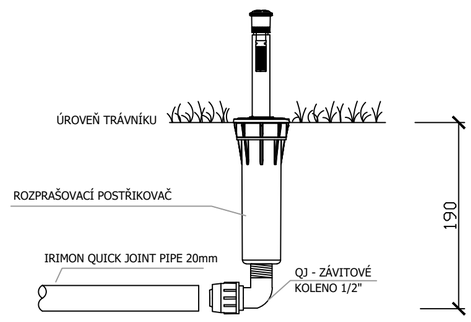

Umístění hlavní sestavy, ovládací jednotky a čidla je orientační, budou umístěny dle místních podmínek. Elektronické součástky musí být umístěny v suchém prostředí.

Nutné parametry zdroje vody na povrchu terénu:

Průtok Q = 0,90 l/s
Hydrodynamický tlak P = 4,0 bar

Ň0,000 = 326,940m.n.m. (VILY) Ň0,000 = 325,370 m.n.m. (Při čSTAVBY)

!!! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTYČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCŮ

S

Sibre s.r.o.		název a místo stavby: MĜ Libock§ - celkov§ rekonstrukce st§vaj²c² vily, pŠstavba vÍ tahu a objektu mateŚsk®ġkoly Libocká 148, 161 00 Praha 6	SO.07
generální projektant:		investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
Ing. Radek Kryza		část:	D.2.2 - ZĆVLAHOVĥ SYST£M
spoluautoři:		zodp. p:	Ing. Petr Antoch
Ing. arch. Petr Brzobohatý		výkres:	Hern² prvky
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
datum: 03/2022	měřítko: 1:200	paré:	číslo výkresu: LIB-A_DPS_D.2.2_103