


SCHEMA PLYNOVODU

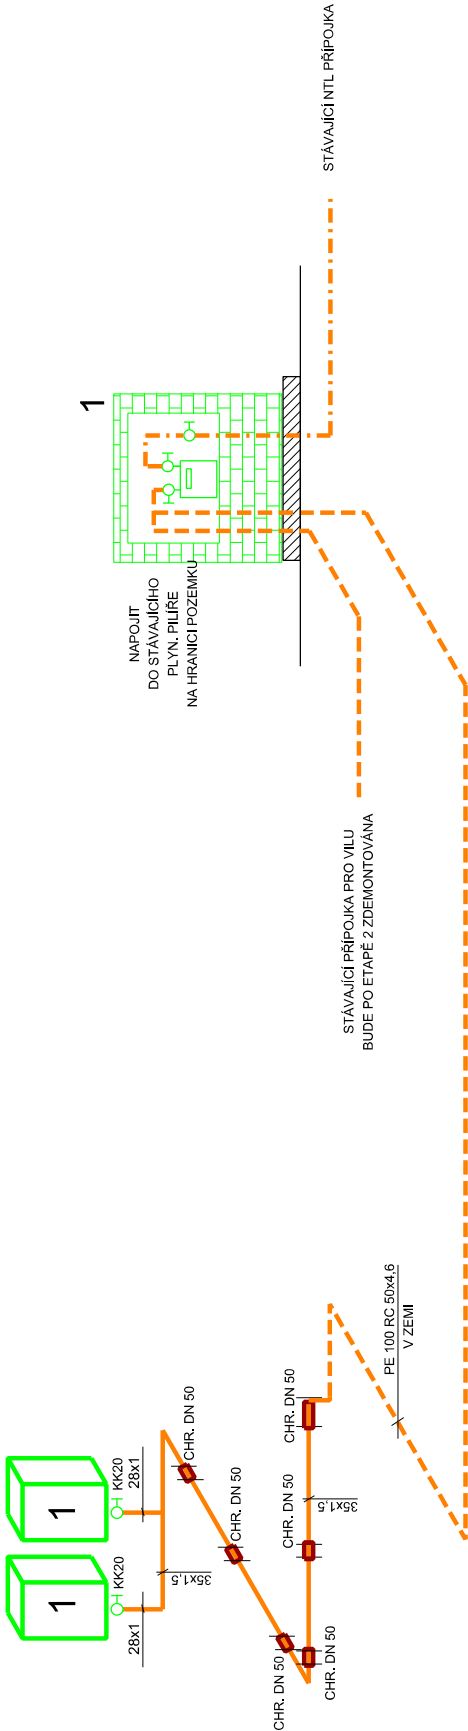

LEGENDA

- 1 NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL
REF. VYROBEK THRS 35C
JM. VÝKON 9,7 - 32,7 kW
SPOTŘEBA Z.P. 3,3m3/h
TRÍDA NOX 5
ÚČINNOST 106%
ODKOUŘENÍ : TURBO NAD STŘECHU
- NTL VNITŘNÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD - MATERIÁL Cu 28x1 - 35x1,5
- - - NTL VENKOVNÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD - MATERIÁL PE 100 RC 50x4,6

± 0,000 = 325,370 m.n.m.
!!! PŘED ZAHAJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTÝČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMLNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCŮ

sibre s.r.o.		název a místo stavby:	
generální projektant:		MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba vytáhu a objektu mateřské školy Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. Radek Krýza		investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
		část:	D.1.4. c - DOMOVNÍ PLYNOVOD
		zodp. p:	Ing. DANIEL FLORIÁN
		výkres:	SCHEMA PLYNOVODU - PŘÍSTAVBA
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum:	měřitko:	paré:	číslo výkresu:
03/2022	1:100		LIB_DPS_D.1.4.c_02