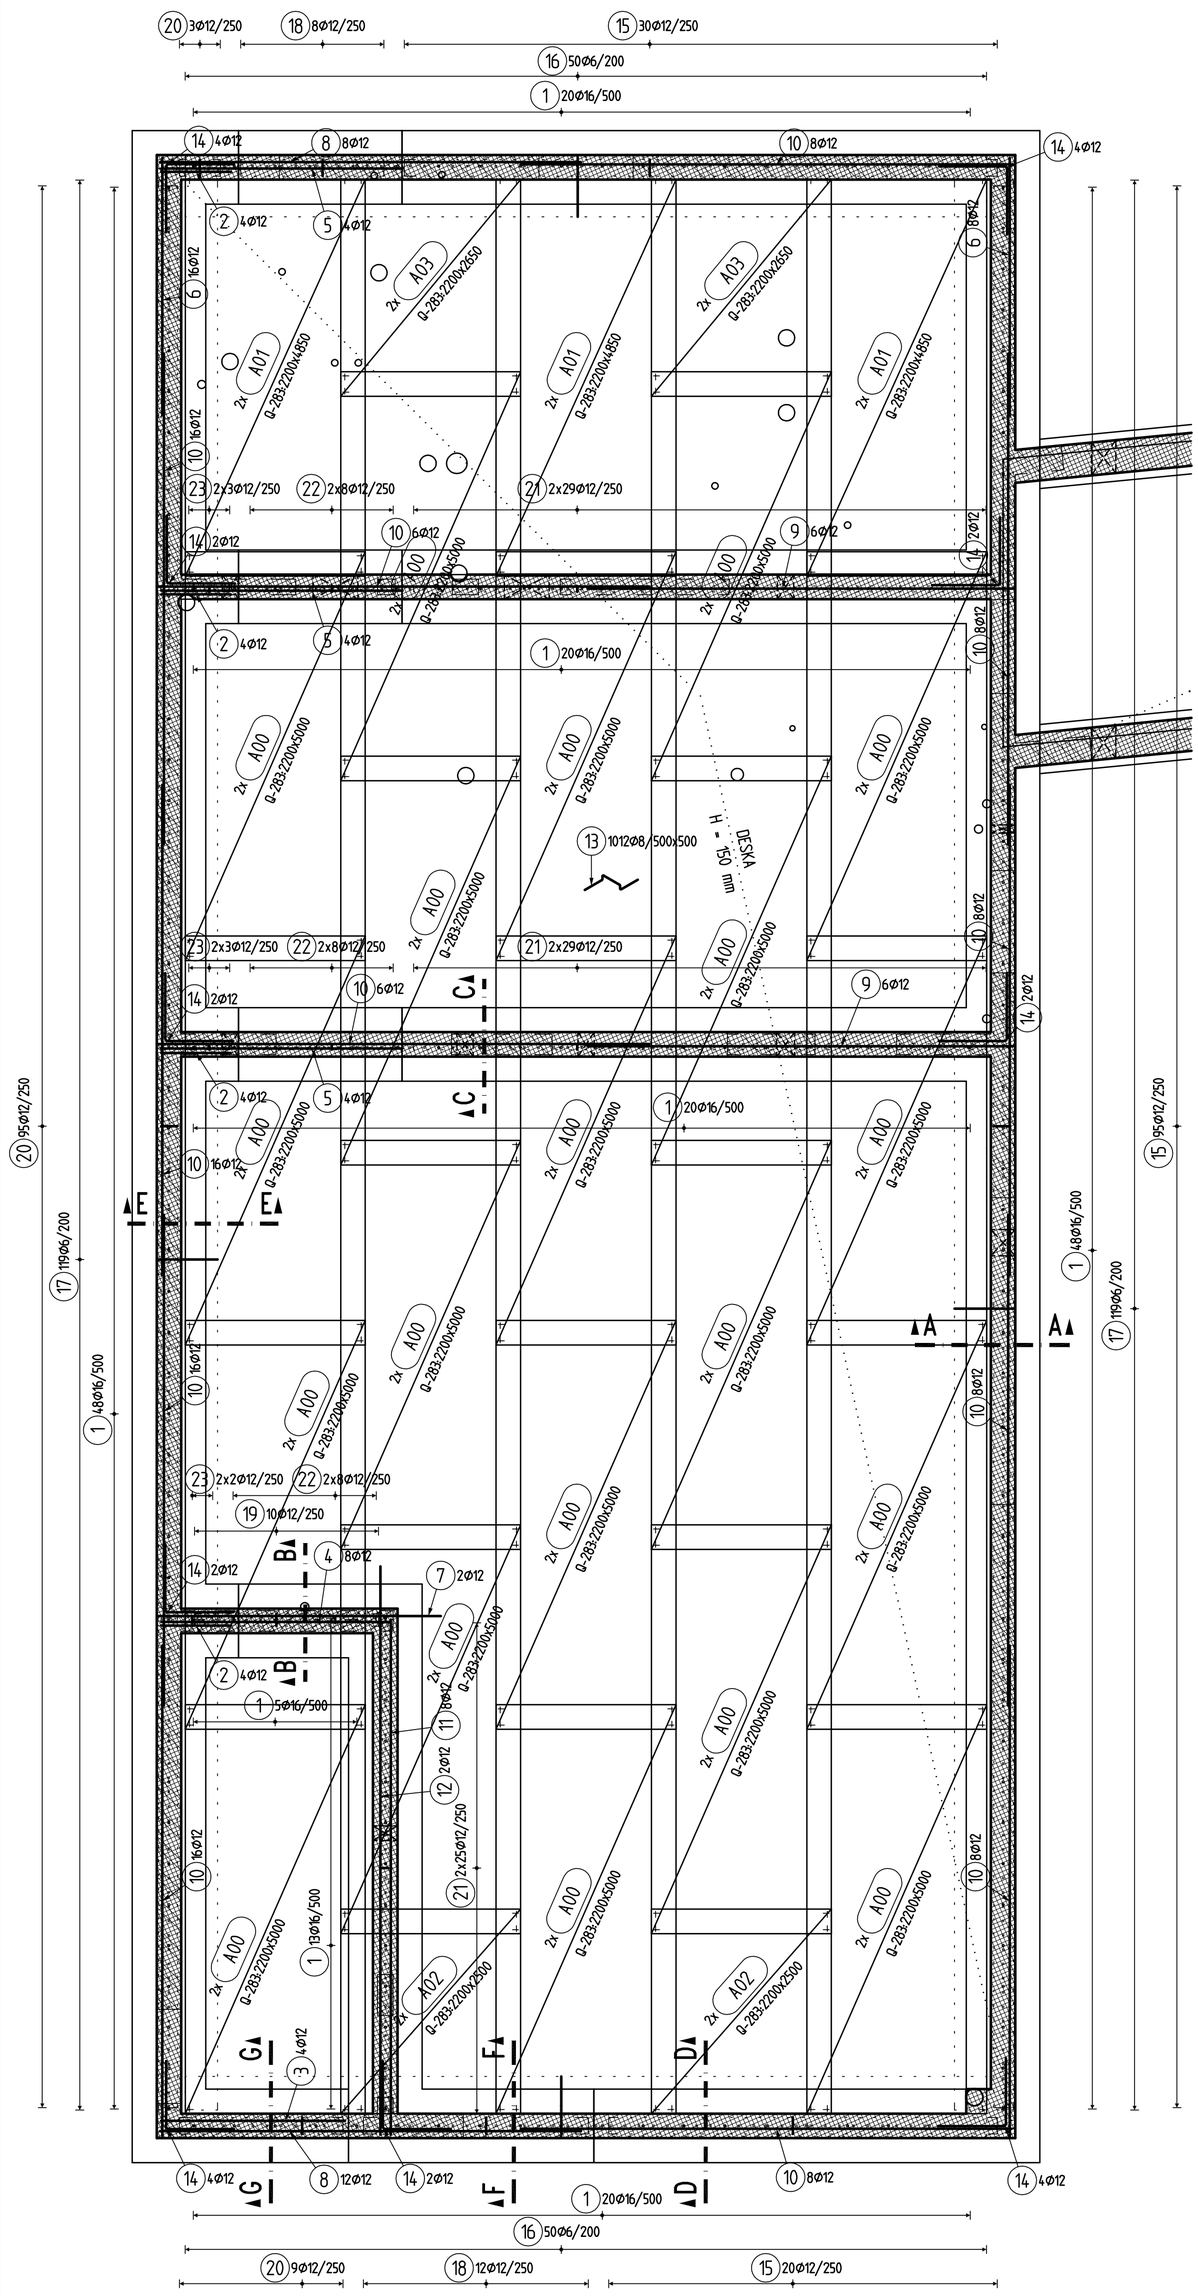

ŘEZ A–A m 1:25

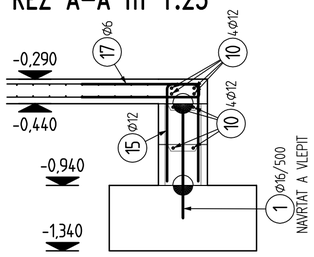

ŘEZ D–D m 1:25

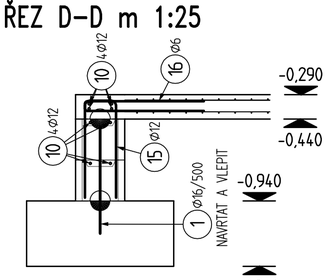

ŘEZ F–F m 1:25

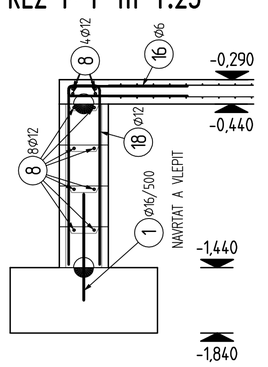

ŘEZ G–G m 1:25

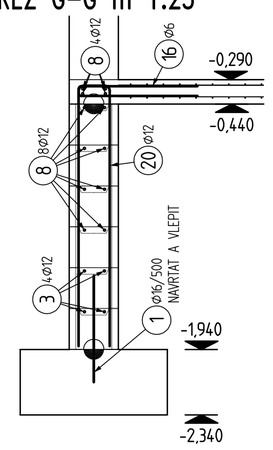

ŘEZ B–B m 1:25

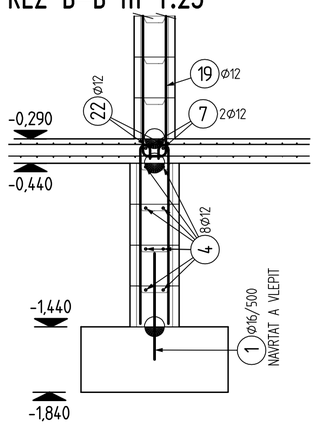

ŘEZ E–E m 1:25

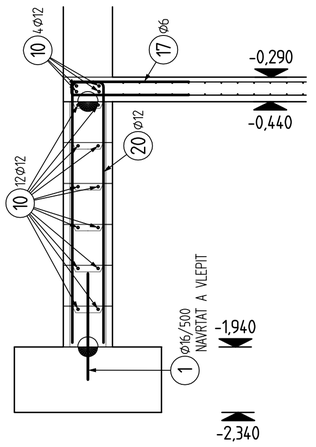

ŘEZ C–C m 1:25



DESKA tl. 150 mm
ŘEZ VE SMĚRU VNITŘNÍ VÝZTUŽE
M 1:10

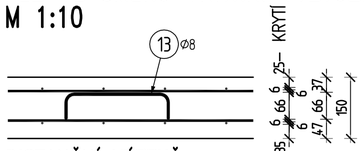

DISTANČNÍ VÝZTUŽ
4ks/m2

TVARY VLOŽEK

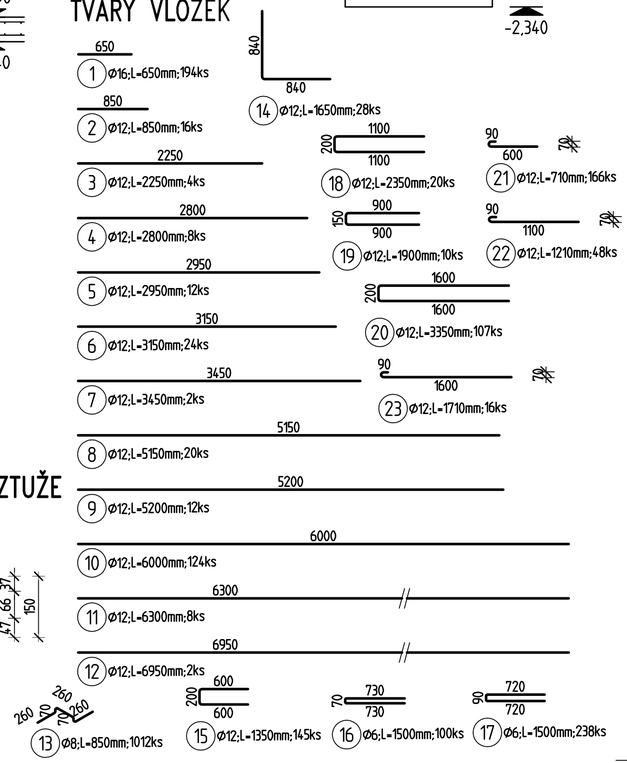

VÝKAZ VÝTUŽE

21.03.22 15:17

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	50			
				6	8	12	16
*1	50 16	650	194				126.1
*2	50 12	850	16			13.6	
*3	50 12	2250	4			9.0	
*4	50 12	2800	8			22.4	
*5	50 12	2950	12			35.4	
*6	50 12	3150	24			75.6	
*7	50 12	3450	2			6.9	
*8	50 12	5150	20			103.0	
*9	50 12	5200	12			62.4	
*10	50 12	6000	124			744.0	
*11	50 12	6300	8			50.4	
*12	50 12	6950	2			13.9	
13	50 8	850	1012		860.2		
14	50 12	1650	28			46.2	
15	50 12	1350	145			195.8	
16	50 6	1500	100	150.0			
17	50 6	1500	238	357.0			
18	50 12	2350	20			47.0	
19	50 12	1900	10			19.0	
20	50 12	3350	107			358.4	
21	50 12	710	166			117.9	
22	50 12	1210	48			58.1	
23	50 12	1710	16			27.4	
CELKOVA DELKA [m]				507.0	860.2	2006.3	126.1
HMOTNOST [kg]				112.5	339.4	1781.2	199.0
CELKOVA HMOTNOST [kg]							2432.2

VÝKAZ SÍTÍ

09.03.22 16:10

Dzn	Sit	ks	Delka	Sirka	kg	Cel.kg
A00	Q-283	40	5000	2200	48.8	1953.6
A01	Q-283	6	4850	2200	47.4	284.2
A02	Q-283	4	2500	2200	24.4	97.7
A03	Q-283	4	2650	2200	25.9	103.5

	Q-283		5000	2200	2439.1	2439.1

Hmotnost celkem:	2439.1

Sit	Nazev	fi[mm]		Roz[mm]		Delka	Sirka	M	Vyrobce
		pod	pri	pod	pri	[mm]	[mm]	[kg]	
A	Q-283	6.0	6.0	100	100	5000	2200	48.8	Ferostav Kralupy

POZNÁMKY

- VÝZTUŽ DESKY VE SMĚRU "X" JE VŽDY BLÍŽ K POVRCHU
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT PROSTUPY S VÝKRESY OSTATNÍCH PROFESÍ
- DODATEČNĚ PROVÁDĚNÉ OTVORY JE NUTNO ZKONZULTOVAT SE STATIKEM
- VÝŠKOVÉ KÓTY A TVARY DESEK JSOU POUZE ORIENTAČNÍ
  BEDNĚNÍ JE NUTNO PROVÁDĚT PODLE PLATNÉHO VÝKRESU TVARU
- VÝZTUŽ JDOUCÍ PŘES OTVORY ROZHRNOUT NEBO PROSTŘÍHNOUT
- VÝZTUŽ JE PROVEDENA DLE PODKLADŮ PLATNÝCH KE DNI ODEVZDÁNÍ
- PŘÍLOŽKY NEJSOU V ŘEZECH ZOBRAZOVÁNY
- NEKÓTOVANÉ PŘÍLOŽKY JSOU UMÍSTĚNY OSOVĚ, ŠÍŘKA POLE JE OD HRANY KONSTRUKCE V NÁSOBKU ROZTEČE VLOŽEK, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- ZA PŘESNÉ URČENÍ VÝMĚR A MNOŽSTVÍ MATERIÁLU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

PŘÍLOŽKY





C25/30	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø25
PŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE									
PŘESAHOVÁ DÉLKA	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1500
KOTEVNÍ DÉLKA	320	400	480	560	640	720	800	880	1000
NEPŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE (VÝZTUŽ JE NAD BEDNĚNÍM 250 mm a výše)									
PŘESAHOVÁ DÉLKA	690	860	1030	1200	1370	1540	1710	1890	2140
KOTEVNÍ DÉLKA	460	570	690	800	910	1030	1140	1260	1430

dle ČSN EN 1992-1-1; beton dle ČSN EN 206-1-Z3; ocel BSt 500, fyk=500MPa

SITE OCEL **BSt 500 M**

BETON **C25/30**

SPECIFIKACE DLE	VÝKRESU TVARU
NAVRŽENO DLE	PODLE ČSN EN 206 Z3, ČSN EN 13670
KRYTÍ VNITŘNÍ	25 mm
KRYTÍ VNĚJŠÍ	35 mm
KRYTÍ TVAR. ZTR. BEDNĚNÍ A ZÁKL. PASŮ	50 mm

OCEL **B 500 B**

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 ϕm,min (TAB. 8.1).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK
podle ČSN EN ISO 4066

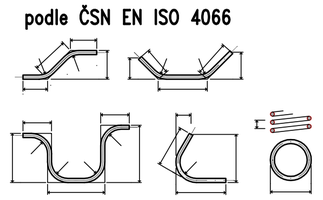

SCHÉMA OBJEKTU



± 0,000 = 325,370 m.n.m. (PŘÍSTAVBY)

TeAnau s.r.o.
Čerčanská 624/8
140 00 Praha 4
IČ: 01828894

název a místo stavby:
MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy
Libocká 148, 161 00 Praha 6

generální projektant:	investor: Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
Ing. Radek Kryza	část: **D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**
spoluautoři:	zodp. p: Ing. Jan Tvardík
Ing. Václav Bendík	výkres: **Základové konstrukce - Výkres výztuže**
Adam Jedlička	stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:
3/2022	1:100		**LIB-B_DPS_D.1.2_04_00**

Dokumentace je autorským dílem společnosti TeAnau s.r.o., IČ: 01828894, teanau@teanau.cz. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA