LEGENDA:

Rozlišení postřikovačů dle typu:

- Postřikovač PRO-SPRAY s rozprašovací tr. A
- Postřikovač PRO-SPRAY s rozprašovací obdélníkovou tr.
- Postřikovač PRO-SPRAY s rotační tr. MP ROTATOR

Elektroinstalace:

- Ovládací jednotka
- Dešťové čidlo
- CYKY 2 x 1,5 mm2
  - k hlavní sestavě
  - k impulsnímu vodoměru
  - k čidlu srážek
- CYKY 3, 4, 5 x 1,5 mm2
  - k šachtám

Šachtice s elektroventily:

- 4 x PGV 1" v šachtici VB - JUMBO
- 3 x PGV 1" v šachtici VB - STANDARD
- 2 x PGV 1" v šachtici VB - STANDARD

Konstrukční detaily:

- HS Hlavní sestava
- Prostupy

HLAVNÍ SESTAVA - NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU JÍMKU
(není v měřítku)

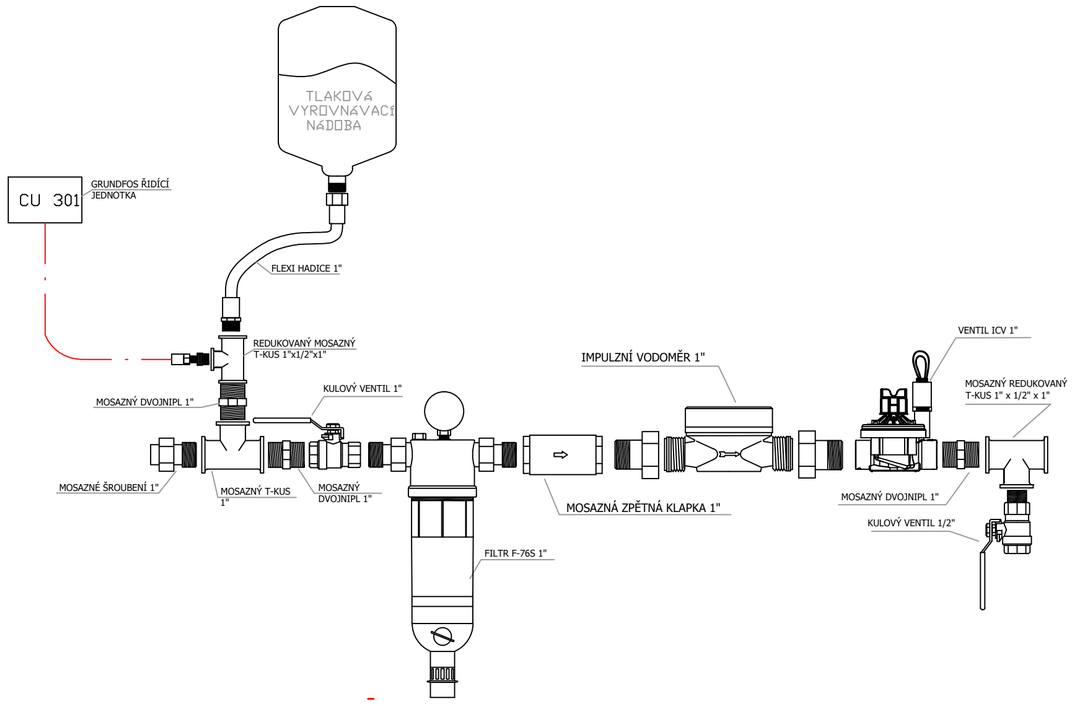

Umístění hlavní sestavy, ovládací jednotky a čidla je orientační, budou umístěny dle místních podmínek. Elektronické součástky musí být umístěny v suchém prostředí.

Nutné parametry zdroje vody na povrchu terénu:

Průtok Q = 0,90 l/s
Hydrodynamický tlak P = 4,0 bar

Ň0,000 = 326,940m.n.m. (VILY) Ň0,000 = 325,370 m.n.m. (Př čSTAVBY)

!!! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTYČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCŮ

Sibre s.r.o.	název a místo stavby: MĜ Libockš - celkovš rekonstrukce stšvajˇcˇ vily, pŠstavba vÍ tahu a objektu mateŚsk®ġkoly Libocká 148, 161 00 Praha 6		SO.07
generální projektant:	investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6	
Ing. Radek Kryza	část:	D.2.2 - ZĆVLAHOVĥ SYST£M	
spoluautoři:	zodp. p:	Ing. Petr Antoch	
Ing. arch. Petr Brzobohatý	výkres:	Elektroinstalace	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá	stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
datum: 03/2022	měřítko: 1:200	paré:	číslo výkresu: LIB-A_DPS_D.2.2_104